



Huoltovarmuuskeskus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin
suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn
parantamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
HE 205/2024 vp


Hallintovaliokunta 26.02.2025

Heli Tammivuori
Johtaja, Huoltovarmuuskeskus

Suomen varautumisen kokonaisuus



Vapaaehtoisuuteen perustuva varautumisyhteistyö

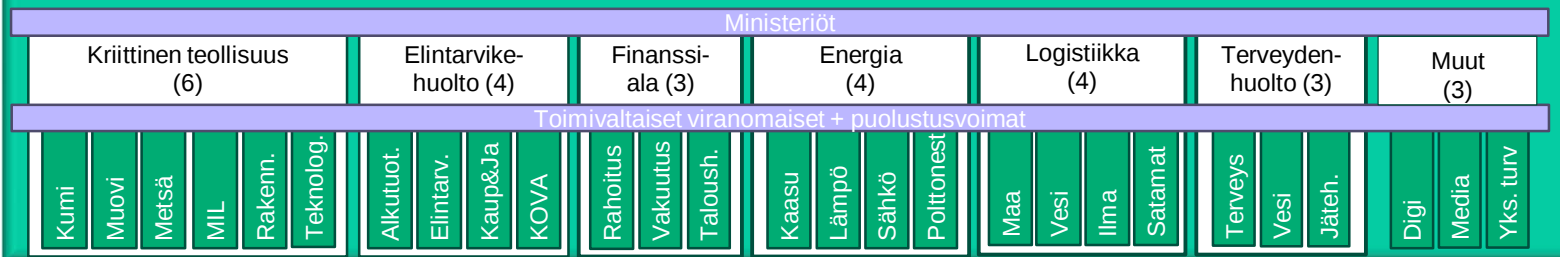

Huoltovarmuus-
organisaation
puitteissa tehtävä
varautumisyhteistyö

Sopimusperusteinen varautuminen

Yritysten välillä
Yritysten ja viranomaisten välillä
Yritysten ja valtionhallinnon välillä

Strategiset
kumppa-
nuudet

Kansalliset
sopimusperusteiset
varautumisjärjestelyt

Lainsäädäntöön perustuva varautuminen (esimerkkejä)

Valmiuslaki

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta

CER-laki

Kyberturvallisuuslaki (NIS2)

Sähkö-
markkina-
laki

Maakaasu-
asetus

DORA-
asetus

Vesi-
huoltolaki

Lääkelaki

Laki
sähköisen
viestinnän
palveluista




Laki
puolustus-
voimista

Poliisilaki

Sektorikohtaiset ja
poikkisektoraaliset
säädökset


Suomen olemassa olevat, kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallia noudattavat huoltovarmusrakenteet vastaavat sellaisenaan hyvin esitetyllä lailla toimeenpantavan CER-direktiivin asettamiin velvoitteisiin kriittisten toimijoiden, eli yritysten häiriönsietokyvyn tukemiseksi.

Suomen varautumisen kokonaisuus ja CER-laki

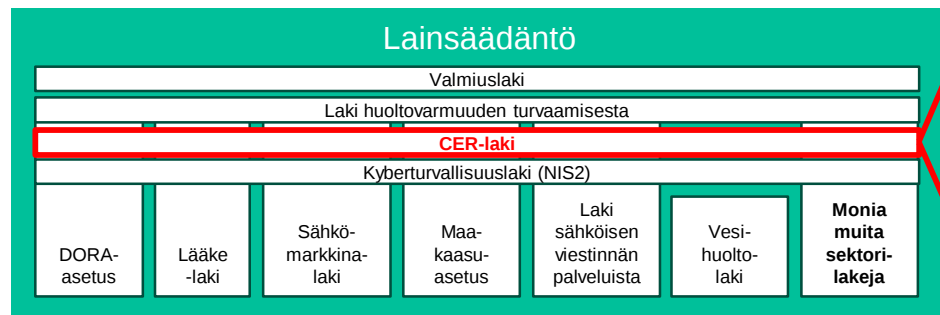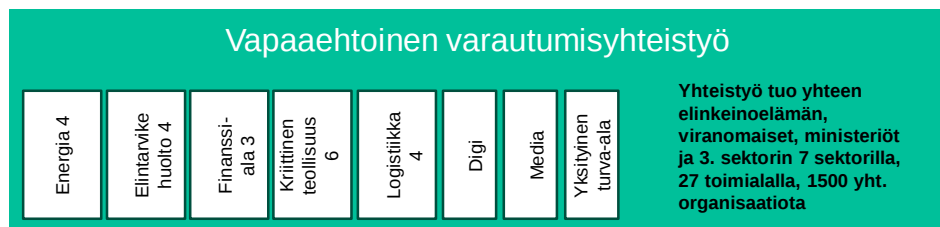

Lakiesityksen keskeisimmät puutteet CER-direktiivin asettamissa velvoitteissa

1. Toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä jätetään täyttämättä tai siirretään kansallisille rooleille, joita direktiivi ei tunnista
2. Keskitetty yhteyspiste jätetään nimeämättä. Sille säädettyjä tehtäviä jaetaan eri rooleille
3. Toimivaltainen viranomainen jätetään nimeämättä 5 sektorilla. Samalla jää täyttämättä velvoite kuvata viranomaisen vastuut ja niiden välinen työnjako.

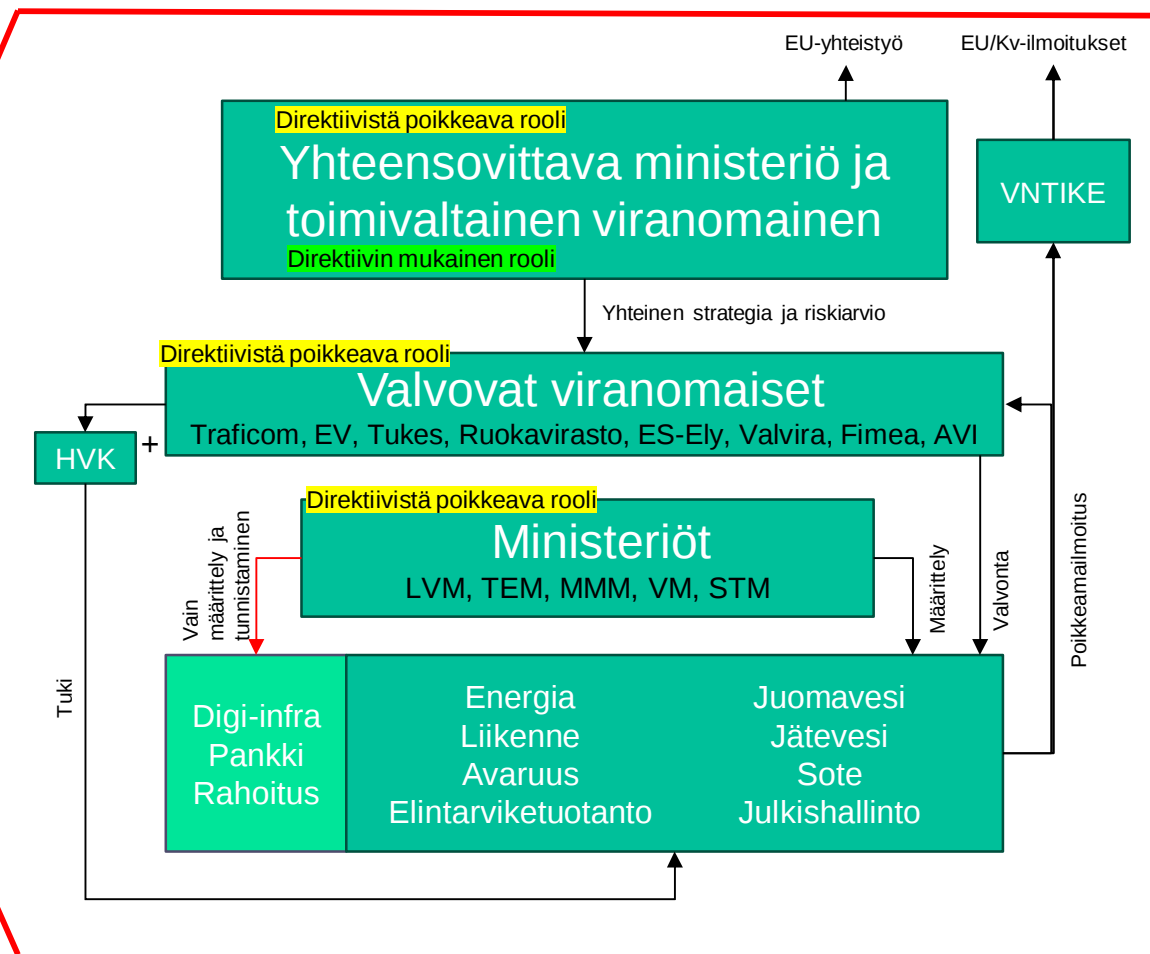


HVK:n ehdotus CER-direktiivin toimeenpanosta, joka olisi yhteensopiva nykyrakenteiden ja NIS2-direktiivin kanssa



7 §: Säädetään toimivaltaiset viranomaiset, joita ovat 19 § listattujen viranomaisten lisäksi Traficom (NIS2) ja Finanssivalvonta (DORA). Toimivaltaisille viranomaisille säädetään direktiivin mukaiset tehtävät. Muutoksen seurauksena 19 § voitaisiin poistaa.

8§: Säädetään keskitetystä yhteyspisteestä direktiivin mukaisin tehtävin, keskitettynä yhteyspisteenä toimii HVK.

Muutokset mahdollistavat kustannustehokkaan toimeenpanon, tuottaisi asianmukaiset ja NIS2-yhteensopivat rakenteet, sekä riittävän tuen kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvylle.

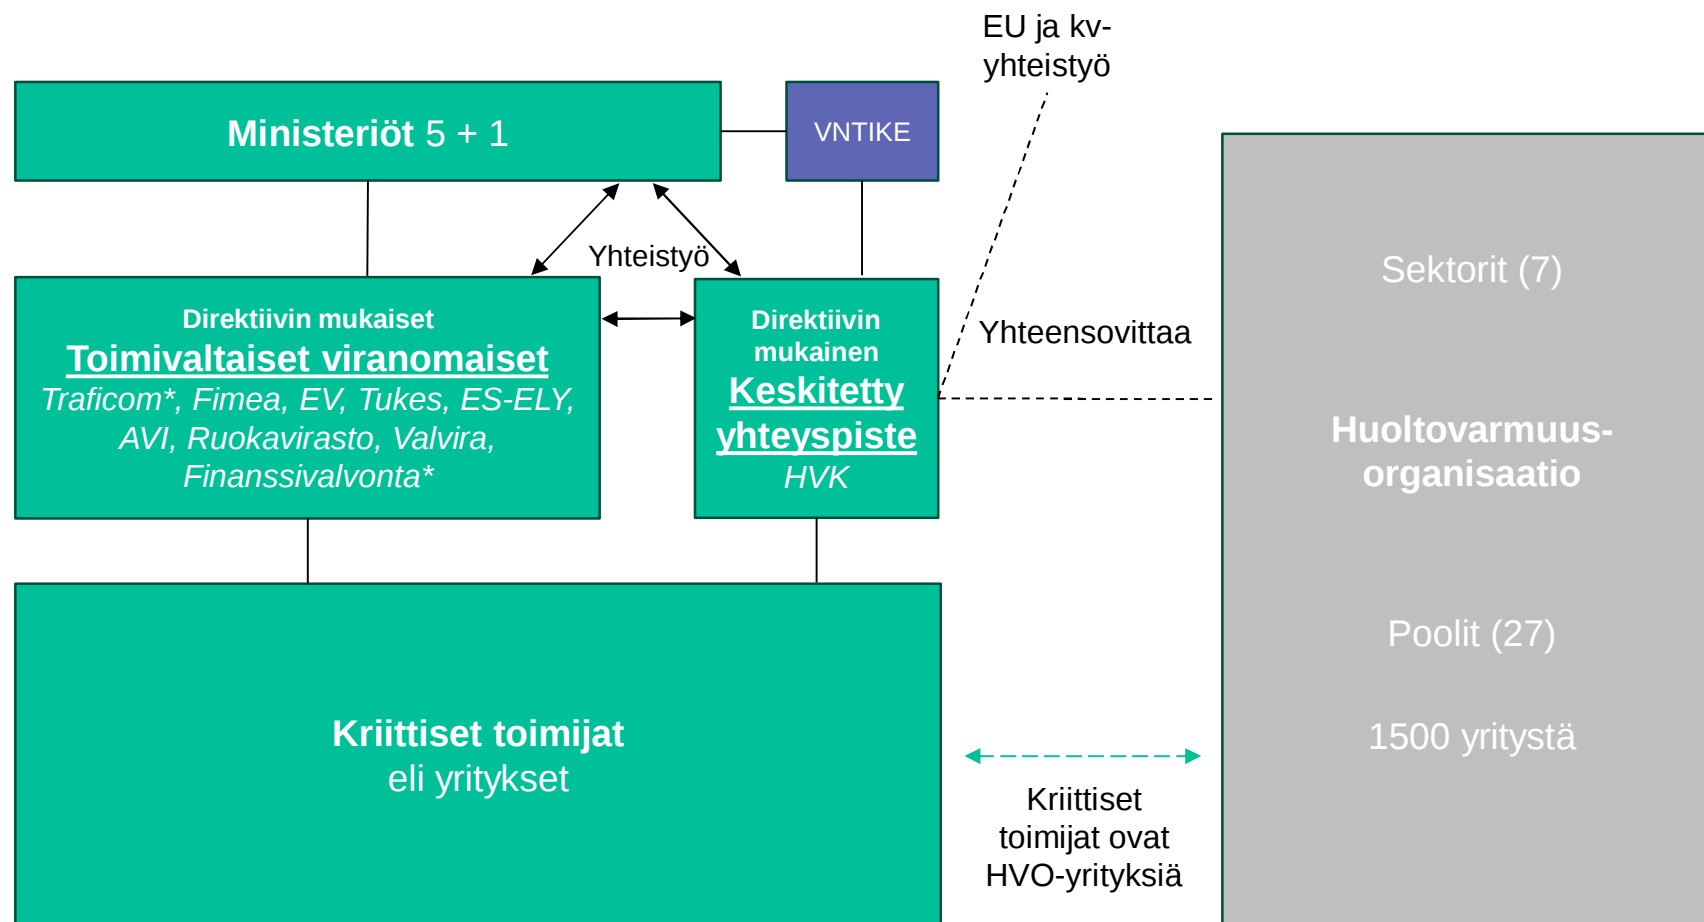



Huoltovarmuuskeskus

Fiksua huoltovarmuutta
yhdessä.

Varmuuden
vuoksi.

huoltovarmuuskeskus.fi

varmuudenvuoksi.fi