

Lakivaliokunnan kuuleminen

2.6.2026

Erityisasiantuntija Inka Grönqvist / Tuomioistuinvirasto



Tuomioistuinvirasto
Domstolsverket


Videotallennuksen täytäntöönpano edellyttää

- Tallenteiden hallinnointiin käytettävän järjestelmän valmiutta:
 - ViTa ratkaisu hyväksytty tuotantokäyttöön
 - Muutamia käytettävyyssparannuksia sekä vähäisempiä virheitä korjattavana
- Asennustöitä tuomioistuimissa
 - Esim. Kameroiden ja palvelinten asennusten valmius toukokuun lopussa n. 90 %
- Asennusten ja ratkaisun toimivuuden tarkistamista sekä hyväksymistä virasto- ja salikohtaisesti
 - 31.5.2026: Noin 45 % saleista hyväksymistestattu
 - Kesäkuun aikana jo noin 80 %
 - Loput hyväksynnät heinä-elokuun aikana
- Virastokouluttajat koulutettu ja koulutusmateriaali sekä ohjeet laadittu




Käyttöönoton aikataulu ja prosessi


Käyttöönoton aikataulusuunnitelma

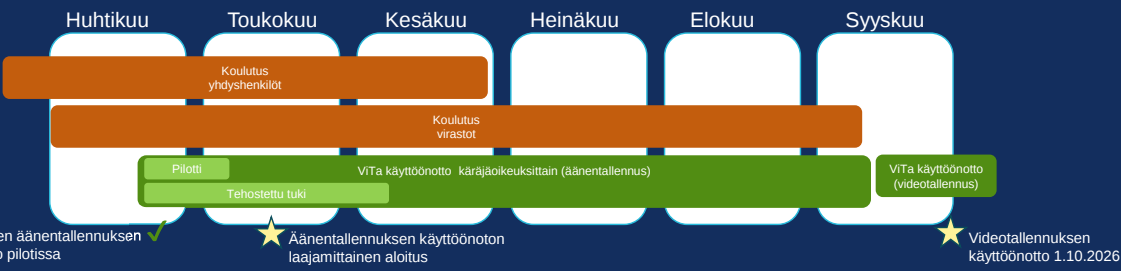

Käyttöönoton prosessi



Saliasennusten tilanne (ViTa valmius)

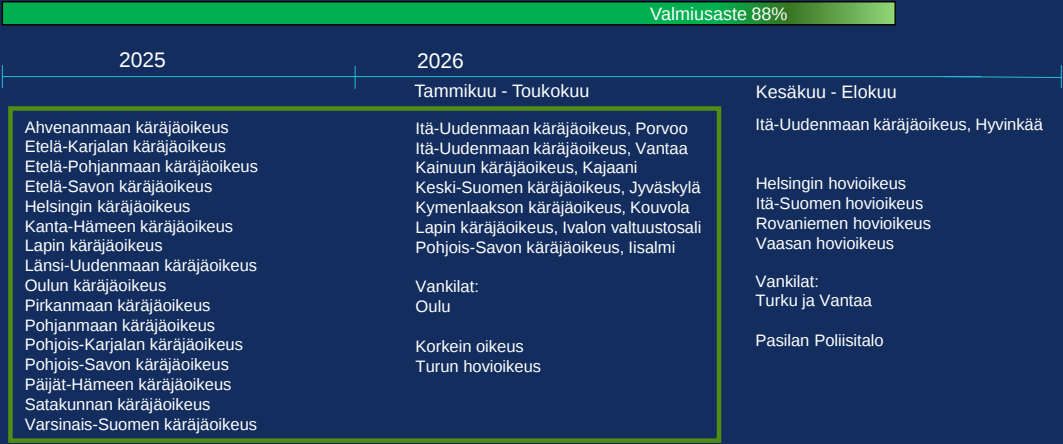

Salihyväksyntöjen tilanne

Valmiusaste 45%

